


Рис.4 Распайка розетки РС-10 (вид со стороны распайки проводников)

Трансфокатор с управлением
4х-проводным

Трансфокатор с управлением
2х-проводным или по RS-485/232

1 - VIDEO
2 - экран
3 - +U_{пит}
5 - ⊥
6 - M+
7 - M-
8 - Ф+
9 - Ф-



1 - VIDEO
2 - экран
3 - +U_{пит}
9 - ZOOM
10 - Общий




Рис.5 Распайка розетки РС-10 для объектива с трансфокатором (вид со стороны распайки проводников)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу ТГБ-5-180 в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушения режимов эксплуатации;
- наличия механических повреждений изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------|--|
| Тип и параметры TV-камеры | |
| Тип и параметры объектива | |



ТАХИОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Гермобокс для видеокамер ТГБ-5-180



ПАСПОРТ

- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ТГБ-5-180 - 12/12 | ИМПФ. 463132.009-04 ПС |
| <input type="checkbox"/> | ТГБ-5-180 - ~24/12 | ИМПФ. 463132.009-05 ПС |
| <input type="checkbox"/> | ТГБ-5-180 - 24/12 | ИМПФ. 463132.009-06 ПС |
| <input type="checkbox"/> | ТГБ-5А-180 - ~24/12 | ИМПФ. 463132.009-07 ПС |
| <input type="checkbox"/> | ТГБ-5А-180 - 24/12 | ИМПФ. 463132.009-08 ПС |



Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В16516

Адрес предприятия-изготовителя: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 12, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Гермобоксы ТГБ-5 серии ТГБ-5-180 предназначены для установки ТВ камер со сменными объективами и защиты их (ТВ камер) от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур). Автоматическое включение/отключение обогрева осуществляется с помощью биметаллического термостата.

Гермобоксы ТГБ-5 обеспечивают требования:

- по безопасности – ГОСТ Р МЭК 730-1-94, ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 ;
- по ЭМС – ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.
- по степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007-75;
- по условиям эксплуатации – ГОСТ 12 997-84.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69.**

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия.

Комплект поставки:

- | | |
|--|--------|
| 1. Гермобокс ТГБ-5-180 в сборе | 1 шт.; |
| 2. Кронштейн | 1 шт.; |
| 3. Солнцезащитный козырёк | 1 шт.; |
| 4. Розетка РС-10 с кожухом (кроме ТГБ-5-180-12/12) | 1 шт.; |
| 5. Паспорт | 1 шт.; |
| 6. Упаковочная тара | 1 шт. |

Основные технические характеристики:

| № п/п | Вариант исполнения | Размеры, мм | Входное напряжение, В | Напряжение питания ТВ камеры, В | Мощность обогрева, Вт | Диапазон рабочих температур, °С | Пыле-влагозащита |
|-------|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | ТГБ-5-180-12/12 | L _{нар.} 230 L _{вн.} 143 Ø _{нар.} 90 Ø _{вн.} 72 | 12±10% DC | 12 DC | 10 | -30 ÷ +50 | IP66 |
| 2 | ТГБ-5-180-~24/12 | | 24±10% AC | | 16 | -50 ÷ +50 | |
| 3 | ТГБ-5-180-24/12 | | 24±10% DC | | 16 | -50 ÷ +50 | |
| 4 | ТГБ-5А-180-~24/12 | | 24±10% AC | | 19 | -60 ÷ +50 | |
| 5 | ТГБ-5А-180-24/12 | | 24±10% DC | | 19 | -60 ÷ +50 | |

Подключение:

Схема подключения гермобокса приведена на рис. 1, 2 и 3.

Схема распиновки розетки РС-10 приведена на рис. 4. и 5

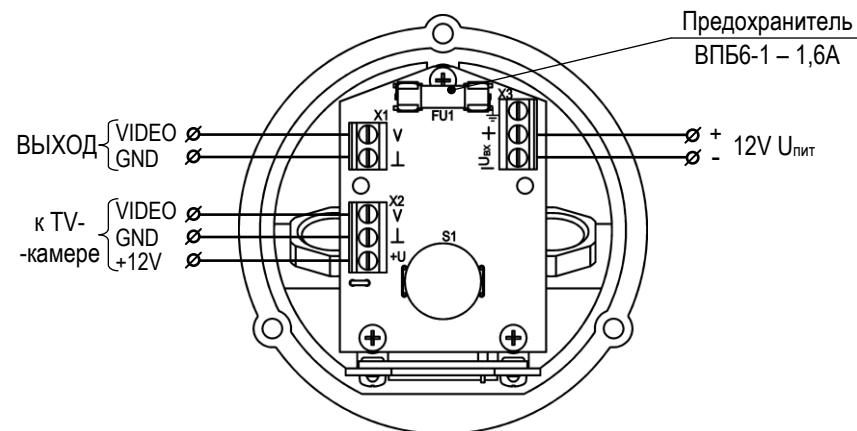


Рис.1 Подключение ТГБ-5-180-12/12

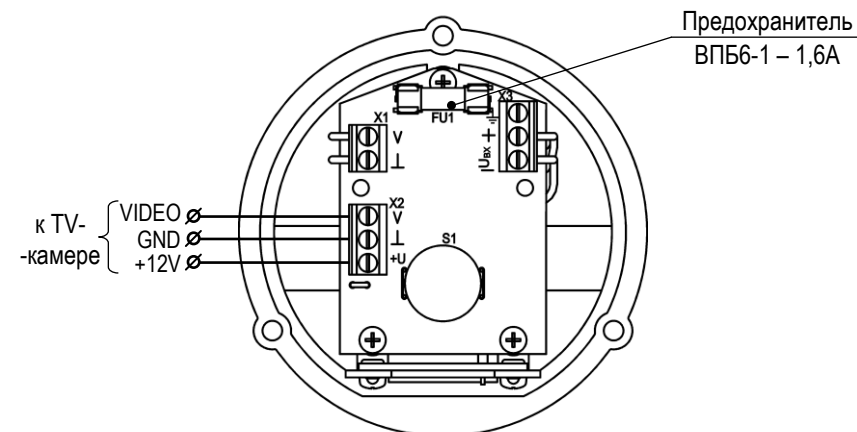


Рис.2 Подключение ТГБ-5-180-~24/12 и ТГБ-5А-180-~24/12

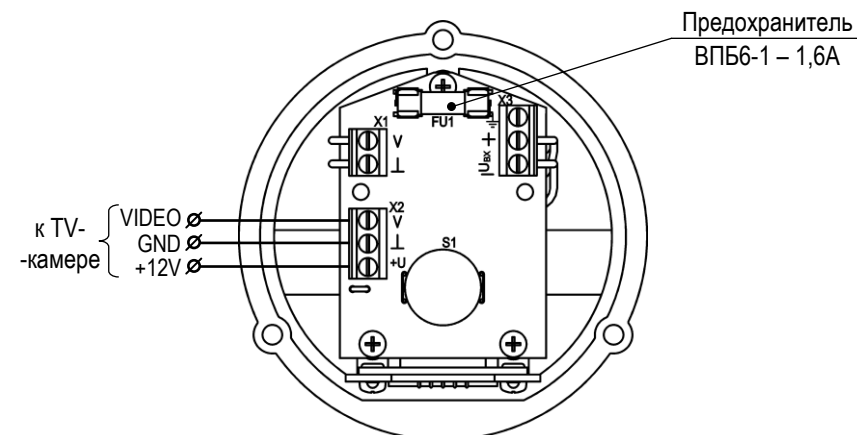


Рис.3 Подключение ТГБ-5-180-24/12 и ТГБ-5А-180-24/12